

Senseday - Eléctrica 3 Temperaturas





DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Tensión nominal	127 Vac	220 Vac
Potencia nominal (4400W) 1	2850W 4400W	2850W 4400W
Disyuntor 2	40A	25A
Cableado mínimo	6mm²	4mm²
Consumo mínimo	11,2 kW.h/mes	11,8 kW.h/mes
Aumento de temperatura	10°C	10°C
Flujo	3,3L/min	3,5L/min
Consumo máximo	18,4 kW.h/mes	18,2 kW.h/mes
Aumento de temperatura	20,8°C	18,2°C
Flujo	3L/min	3L/min
Distancia máxima desde la ducha hasta el disyuntor	20m (*)	40m (*)
Presión de funcionamiento	mínima	10 kPa [1 m.c.a]
	máxima	400 kPa [40 m.c.a]
Conexión hidráulica (entrada)	Rosca 1/2" BSP	
Grado de protección	IP24	
Temperatura máxima del agua de entrada	50°C	
Materia Prima	Materiales metálicos y plásticos aislantes	
(*) Para distancias superiores a las indicadas, utilice conductores de menor sección		
Compatible con el dispositivo DR		
La resistividad del agua suministrada para este producto no debe ser inferior a 1300 Ω.cm		
Aparato de acuerdo con la norma de estandarización de duchas eléctricas ABNT_NBR 12483		
Con temperatura de 22°C		

DESCRIPCIONES TÉCNICAS


Tensión nominal		127 Vac	220 Vac
Potencia nominal (5500 W)	1	3200W	3200W
	2	5500W	5500W
Disyuntor		50A	32A
Cableado mínimo		10mm²	4mm²
Consumo mínimo		11,5 kW.h/mes	11,9 kW.h/mes
Aumento de temperatura		10°C	10°C
Flujo		3,3L/min	3,8L/min
Consumo máximo		19,4 kW.h/mes	21,1 kW.h/mes
Aumento de temperatura		22,3°C	22°C
Flujo		3L/min	3L/min
Distancia máxima desde la ducha hasta el disyuntor		27m [*]	32m [*]
Presión de funcionamiento		mínima	10 kPa [1 m.c.a]
		máxima	400 kPa [40 m.c.a]
Conexión hidráulica (entrada)	Rosca 1/2" BSP		
Grado de protección	IP24		
Temperatura máxima del agua de entrada	50°C		
Materia Prima	Materiales metálicos y plásticos aislantes		
[*] Para distancias superiores a las indicadas, utilice conductores de menor sección			
Compatible con el dispositivo DR			
La resistividad del agua suministrada para este producto no debe ser inferior a 1300 Ω.cm			
Aparato de acuerdo con la norma de estandarización de duchas eléctricas ABNT_NBR 12483			
Con temperatura de 22°C			

DIMENSIONES

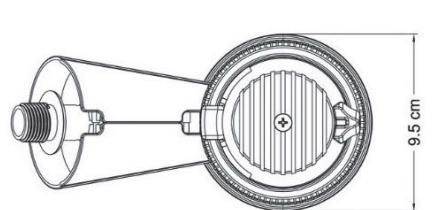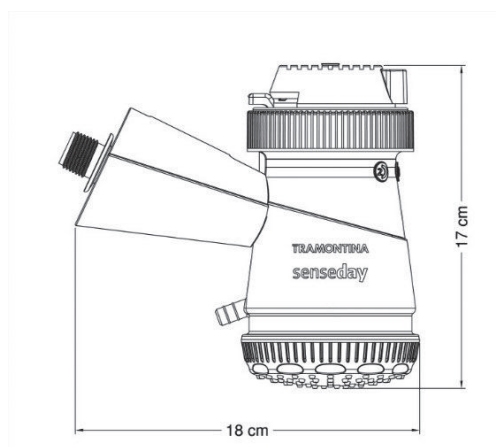


INFORMACIÓN GENERAL


- Cambio fácil de la resistencia, que apenas cuenta con una posición de montaje (sistema Poka Yoke) y no necesita la utilización de herramientas.
- Acompaña a la ducha un brazo prolongador con tapa y reductor de presión para utilizar en presiones superiores a 8 m.c.a.

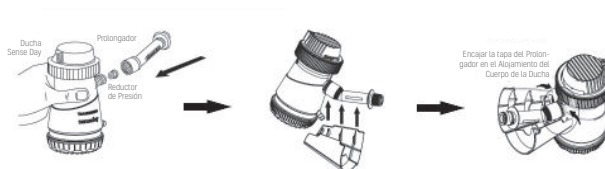


- Realizar el cambio de temperatura con el grifo de agua cerrado para evitar posibles choques eléctricos y garantizar la vida útil del producto.
- La altura recomendada para la instalación hidráulica es de 2,10 m arriba del piso.
- La altura recomendada de la caja de agua para que el aparato presente un buen funcionamiento es de 1 m arriba del punto de salida del agua.
- Se recomienda que la altura de la caja de conexión para los cables de la ducha sea por lo menos de 15 cm arriba del punto de salida del agua y la conexión se debe efectuar preferentemente con conectores apropiados (de porcelana).
- Mayor vida útil gracias al tamaño de los contactos. Por ser más grandes, se desgastan con más lentitud.

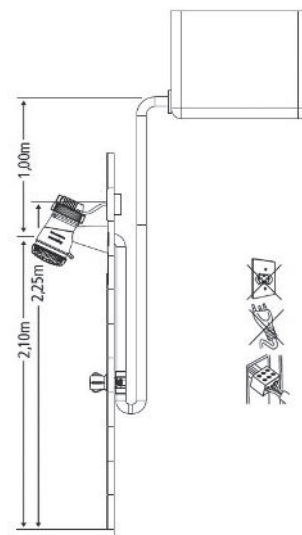

- Para que se encuentre accesible y sea de fácil utilización, instalar el soporte de la ducha de mano aproximadamente a 40 cm por debajo del aparato.



- Instalar la ducha en un circuito eléctrico exclusivo que debe provenir directamente del tablero de distribución de energía y utilizando conductores y disyuntores de capacidad adecuada. Los cables neutro y tierra deben conectarse directamente a sus respectivos barramientos en el tablero de distribución, sin que ocurran derivaciones en ese trayecto.

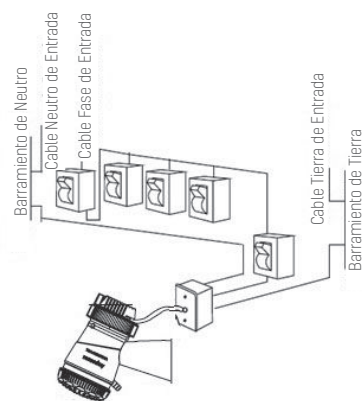

- La resistencia y el aparato poseen garantía legal de 3 meses.
- Tramontina, más allá de los 3 meses de garantía legal del aparato, extiende este plazo a otros 9 meses, sumando un total de 1 año de garantía contra eventuales defectos de fabricación contados a partir de la fecha de la factura. Es indispensable la presentación de la factura.
- La instalación del aparato debe efectuarse por personas calificadas.